

SYMBOLFÖKLARINGAR

DÄR ANNAT EJ ANGES GÄLLER:

DVÄRGBRYTARE SKALL VARA GODKÄNND OCH MÄRKT SOM FRÅNSKILJARE

	DVÄRGBRYTARE 1-POL, 6kA, C-KARAKTÄR, STORLEK 10A
	DVÄRGBRYTARE 3st 1-POL, 6kA, C-KARAKTÄR, STORLEK 10A
	GÄNGSÄKRING, GÄNGA 2
	GÄNGSÄKRING, GÄNGA 3
	JORDFELSBRYTARE
	ELMÄTARE
	HJÄLPRELÄ (FRÅN 01-NÄT 24V, Vx)
	IMPULSRELÄ
	KONTAKTOR
	TRAPPAUTOMAT (0-15min.)
	OMKOPPLARE "1-0"
	OMKOPPLARE "AUT-0-MAN"

CENTRAL TYP A

DÄR ANNAT EJ ANGES GÄLLER:

- TYP NORMCENTRAL I PLÅT
- APPARATSKÅP/APPARATDEL SAMMANBYGGS/INTEGRERAS I CENTRAL
- CENTRALER SKALL BYGGAS PÅ HÖJDEN
- SAMTLIGA GRUPPER SKALL ANSLUTAS TILL PLINT (ÄVEN RESERVER)
- SAMTLIGA APPARATER I NORMUTFÖRANDE
- SKYDDSFÖRM IP20
- 5-LEDARSYSTEM
- RESERVUTRYMME 20%

CENTRAL TYP C

- GARO KOMBICENTRAL

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

MUDAKO AB
El-och Belysningskonsult

Ryssviksvägen 2, 7tr 131 36 NACKA
Tel: 08/ 747 02 48, Mob: 0707-66 23 46


Stockholm
2012-10-01

Ritad / Konstr.
LR / MU

ARENASTADEN
HUS 1
FÖRKLARINGSRITNING
TILL ENLINJESCHEMOR

Bilaga
Ritningsnummer
BLAD 1

Reg

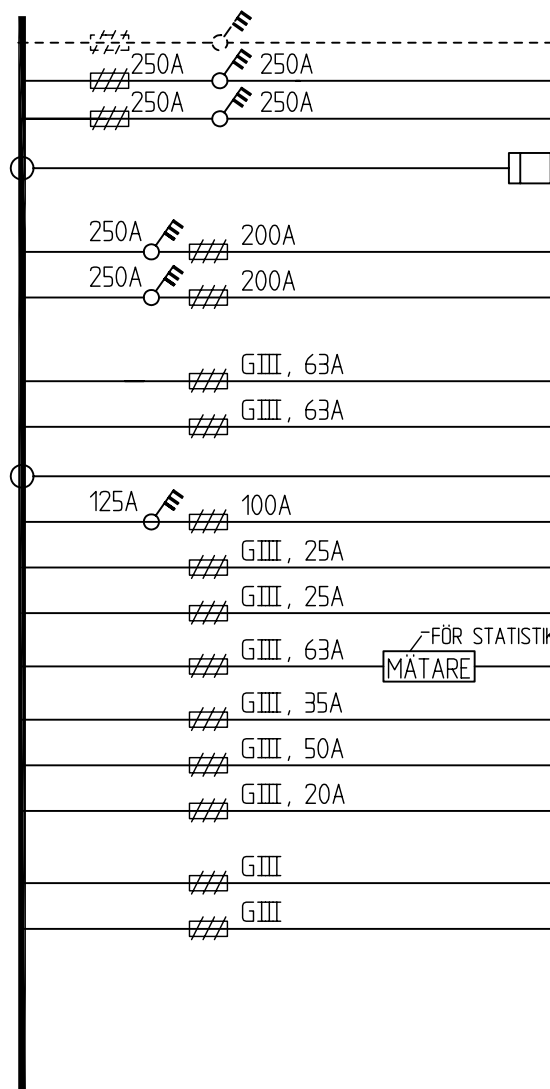

RESERVPLATS
 AL 4x240/72 INK SERVIS
 AL 4x240/72 INK SERVIS
 A1, ENERGIVERKETS MÄTARE

A1A, LGH (AL 240)
 A1B, LGH (AL 240)

A1C, LOKAL 1 (Cu16)
 A1D, LOKAL 2 (Cu16)

MÄTTRAFO 200/5 , FASTIGHETSET STATISTIKMÄTNING
 A1E, RESERVKRAFTCENTRAL, (Cu50)

A1F, ELRUM (Cu6)
 A1H, UC (Cu6)

A1J, TVÄTT (Cu16)
 A1K, FASTIGHET (Cu16)
 A1P, FLÄKTR. (Cu16)
 A1N, HISS (Cu10)

RESERV
 RESERV

FÖRKLARINGAR/FÖRESKRIFTER

- CENTRAL TYP KLIPP
- LEDARSYSTEM: TN-S-SYSTEM
- SKYDDSFÖRM: IP 20
- LEDNINGSFÖRNING: NEDÅT TILL KABELGRAV
- UTFÖRES ENL GÄLLANDE STANDARD FÖR SERVISCENTRAL
- ÖVRIGA FÖRKLARINGAR SE BLAD 1

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

MUDAKO AB

El-och Belysningskonsult
 Edsvallabacken 12, 123 43 Farsta
 Tel: 08/ 747 02 48, Fax: 08/ 94 45 70

Stockholm
 2012-07-04


Ritad / Konstr.
 LR / MU

ARENASTADEN

HUS 1
 SERVISCENTRAL A1
 ELRUM HUS 1

Bilaga
 Ritningsnummer
 BLAD 2

Reg

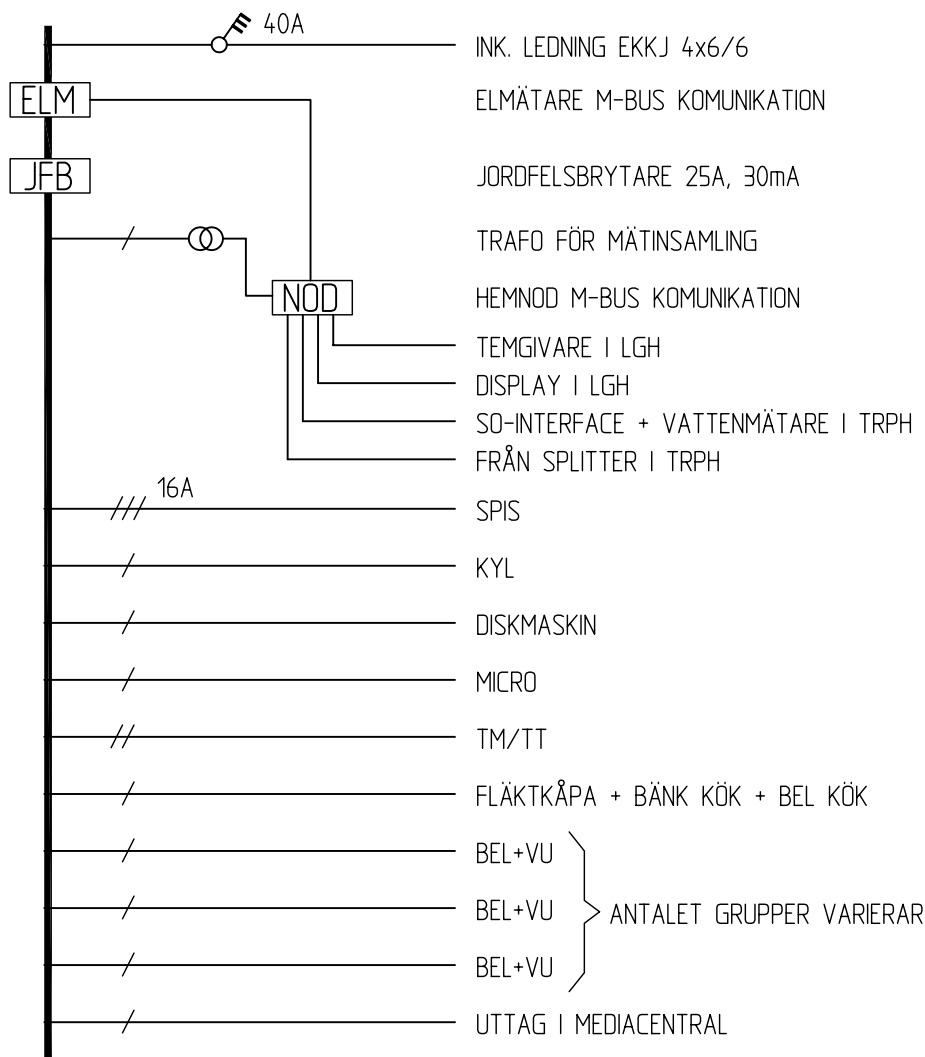

FÖRKLARINGAR

- CENTRAL TYP C
- ELM, NOD OCH TRAFO LEV AV PEAB ENERGI BYGGS IN I ELCENTRAL. FÖR SAMORDNING BETR. INKOPPLING o LEVERANS KONTAKTAS PEAB ENERGI LEIF GUSTAFSSON 0733-377637

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

MUDAKO AB


El-och Belysningskonsult

Ryssviksvägen 2, 7tr 131 36 NACKA
Tel: 08/ 747 02 48, Mob: 0707-66 23 46

Stockholm 2012-10-01 Ritad / Konstr. LR / MU

ARENASTADEN
HUS 1
LÄGENHETSCENTRAL
PRINCIPRITNING

Bilaga Ritningsnummer Reg
BLAD 3



INK LEDN AKKJ 4x240/72

A1AF (EKKJ 4x6/6)

A1AH (EKKJ 4x6/6)

A1AJ (EKKJ 4x6/6)

A1AK (EKKJ 4x6/6)

A1AN (EKKJ 4x6/6)

A1AP (EKKJ 4x6/6)

A1AR (EKKJ 4x6/6)

RESERV

A1AB:1-A1AB:2 (FKKJ 4x16/16)

A1AC:1-A1AC:2 (FKKJ 4x16/16)

A1AD:1-A1AD:2 (FKKJ 4x16/16)

A1AE:1-A1AE:2 (FKKJ 4x16/16)

RESERV

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

- SE RITNING "FÖRKLARINGAR"
- CENTRAL TYP A

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

MUDAKO AB

El-och Belysningskonsult
Ryssviksvägen 2, 7tr 131 36 NACKA
Tel: 08/ 747 02 48, Mob: 0707-66 23 46

Stockholm
2012-10-01

Ritad / Konstr.
LR / MU


ARENASTADEN

HUS 1

LÄGENHETSFÖRDELNING A1A
ELNISCH I TRAPPHUS PLAN 2-GARAGE

Bilaga
Ritningsnummer
BLAD 4

Reg

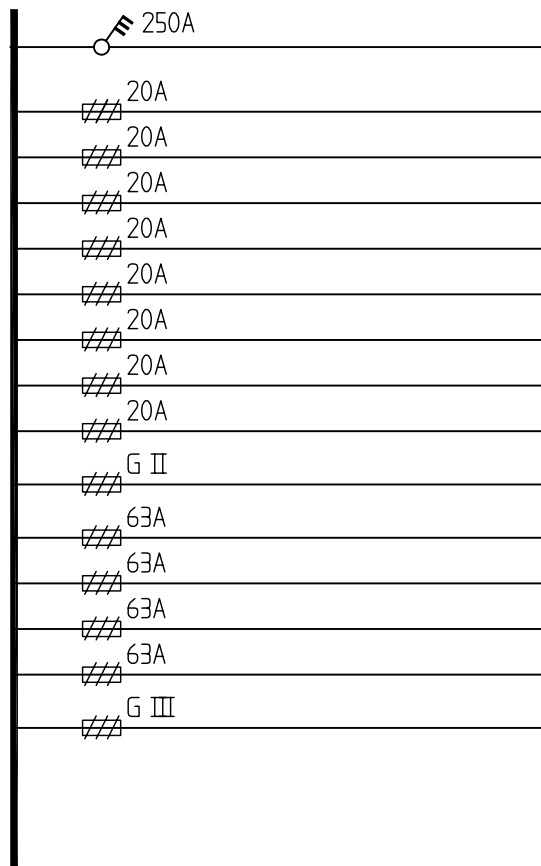

INK LEDN AKKJ 4x240/72

A1BF (EKKJ 4x6/6)

A1BH (EKKJ 4x6/6)

A1BJ (EKKJ 4x6/6)

A1BK (EKKJ 4x6/6)

A1BN (EKKJ 4x6/6)

A1BP (EKKJ 4x6/6)

A1BR (EKKJ 4x6/6)

A1BS (EKKJ 4x6/6)

RESERV

A1BA:1-A1BA:2 (FKKJ 4x16/16)

A1BC:1-A1BC:2 (FKKJ 4x16/16)

A1BD:1-A1BD:2 (FKKJ 4x16/16)

A1BE:1-A1BE:2 (FKKJ 4x16/16)

RESERV

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

- SE RITNING "FÖRKLARINGAR"
- CENTRAL TYP A

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

MUDAKO AB

El-och Belysningskonsult

Ryssviksvägen 2, 7tr 131 36 NACKA
Tel: 08/ 747 02 48, Mob: 0707-66 23 46

Stockholm
2012-10-01

Ritad / Konstr.
LR / MU


ARENASTADEN

HUS 1

LÄGENHETSFÖRDELNING A1B
ELNISCH I TRAPPHUS PLAN 12

Bilaga
Ritningsnummer
BLAD 5

Reg

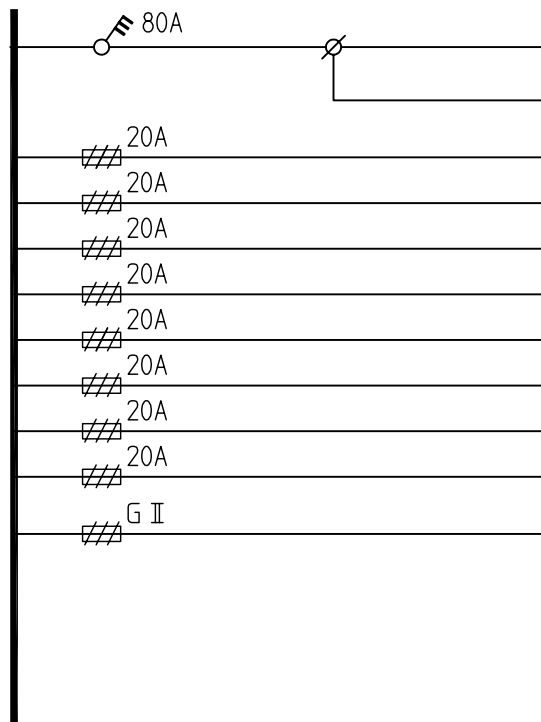

INK LEDN FKKJ 4x16/16

UTG LEDN FKKJ 4x16/16

LGH (Cu 6)

LGH (Cu 6)

LGH (Cu 6)

LGH (Cu 6)

LGH (Cu 6)

LGH (Cu 6)

LGH (Cu 6)

LGH (Cu 6)

RESERV

ANTAL CENTRALER 8st

A1AB:1, PLAN 4

A1AC:1, PLAN 6

A1AD:1, PLAN 8

A1AE:1, PLAN 10

A1BA:1, PLAN 13

A1BC:1, PLAN 15

A1BD:1, PLAN 17

A1BE:1, PLAN 19

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

- SE RITNING "FÖRKLARINGAR"
- CENTRAL TYP A

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

MUDAKO AB

El-och Belysningskonsult
Ryssviksvägen 2, 7tr 131 36 NACKA
Tel: 08/ 747 02 48, Mob: 0707-66 23 46

Stockholm
2012-10-01


Ritad / Konstr.
LR / MU

ARENASTADEN
HUS 1

LÄGENHETSFÖRDELNING
PLAC.-ELNISCH I TRH

Bilaga
Ritningsnummer
BLAD 6

Reg



INK LEDN FKKJ 4x16/16

LGH (Cu 6)

LGH (Cu 6)

LGH (Cu 6)

LGH (Cu 6)

LGH (Cu 6)

LGH (Cu 6)

LGH (Cu 6)

LGH (Cu 6)

RESERV

ANTAL CENTRALER 8st

A1AB:2, PLAN 5

A1AC:2, PLAN 7

A1AD:2, PLAN 9

A1AE:2, PLAN 11

A1BA:2, PLAN 14

A1BC:2, PLAN 16

A1BD:2, PLAN 18

A1BE:2, PLAN 20

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

- SE RITNING "FÖRKLARINGAR"
- CENTRAL TYP A

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

MUDAKO AB

El-och Belysningskonsult

Ryssviksvägen 2, 7tr 131 36 NACKA
Tel: 08/ 747 02 48, Mob: 0707-66 23 46

Stockholm

Ritad / Konstr.

2012-10-01

LR / MU

ARENASTADEN
HUS 1


LÄGENHETSFÖRDELNING
PLAC.-ELNISCH I TRH

Bilaga

Ritningsnummer

BLAD 7

Reg



- INK LEDN FKKJ 4x16/16
- VENT-AGGR.
- NÖDBEL
- TELE-LARM
- FRAMTIDA BEL BUTIK
- RESERV
- RESERV
- JORDFELSBRYTARE 30mA, 63A
- BEL + V_U WC M.M.
- V_U
- V_U
- BEL + V_U FRD
- SPISHÄLL
- TIMER V_U
- MICRO
- RESERV
- RESERV

ANTAL CENTRALER

2 st

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

- SE RITNING "FÖRKLARINGAR"
- CENTRAL TYP A

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

MUDAKO AB
El-och Belysningskonsult


Ryssviksvägen 2, 7tr 131 36 NACKA
Tel: 08/ 747 02 48, Mob: 0707-66 23 46

Stockholm 2012-10-01
Ritad / Konstr. LR / MU

ARENASTADEN
HUS 1

CENTRAL A1C, A1D
PLAC. LOKAL 1-2, PLAN 1

Bilaga Ritningsnummer Reg
BLAD 8



SPÄNNINGSÖVERVAKNING

INK ELNÄT (Cu 50)

INK RESERVKRAFT (Al 95)

RÄDDNINGSHISS (Cu 10)

BRANDPUMP (Cu 10)

VENT-AGGR (Cu 16)

PUMPGROP

RESERV

FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

- SE RITNING "FÖRKLARINGAR"
- CENTRAL (TYP A)

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

MUDAKO AB

El-och Belysningskonsult

Ryssviksvägen 2, 7tr 131 36 NACKA
Tel: 08/ 747 02 48, Mob: 0707-66 23 46

Stockholm
2012-10-01

Ritad / Konstr.
LR / MU


ARENASTADEN

HUS 1

CENTRAL A1E
PLAC I ELRUM

Bilaga
Ritningsnummer
BLAD 9

Reg



FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

- SE RITNING "FÖRKLARINGAR"
- CENTRAL TYP A

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

MUDAKO AB


El-och Belysningskonsult

Ryssviksvägen 2, 7tr 131 36 NACKA
Tel: 08/ 747 02 48, Mob: 0707-66 23 46

Stockholm 2012-10-01 Ritad / Konstr. LR / MU

ARENASTADEN
HUS 1
CENTRAL A1F
PLAC. ELRUM

Bilaga Ritningsnummer Reg
BLAD 10



FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

- SE RITNING "FÖRKLARINGAR"
- SKYDDSFÖRM IP43 I PLASTKAPSLING

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

MUDAKO AB

El-och Belysningskonsult


Ryssviksvägen 2, 7tr 131 36 NACKA
Tel: 08/ 747 02 48, Mob: 0707-66 23 46

Stockholm
2012-10-01

Ritad / Konstr.
LR / MU

ARENASTADEN
HUS 1
CENTRAL A1J
PLAC. TVÄTTSTUGA
Bilaga
Ritningsnummer
BLAD 11

Reg

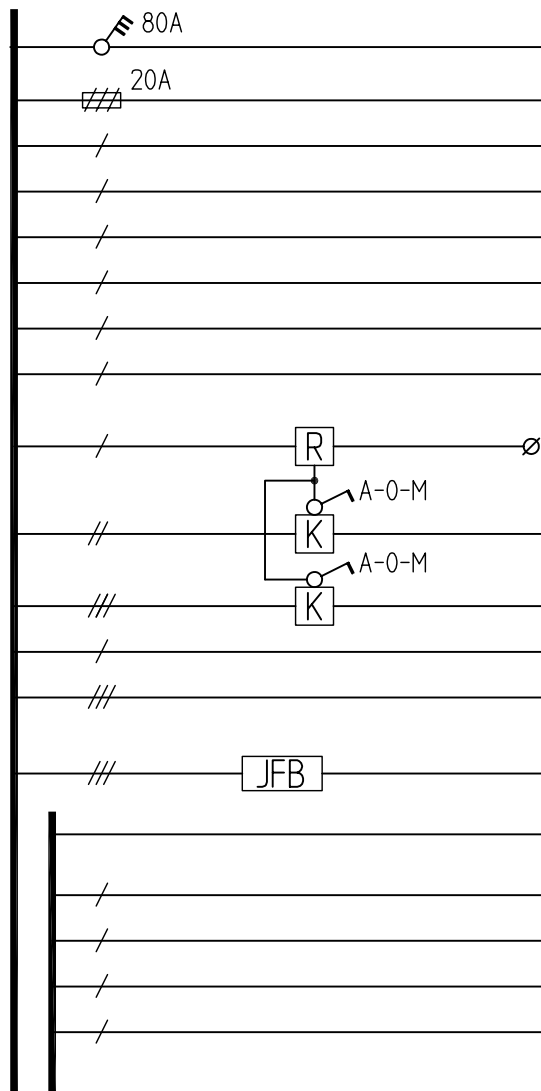

INK LEDN FKKJ 4x16/16

A1KA (Cu 16)

VÄXELRIKTARE NÖDBEL.

DATA

DÖRRSTÄNGARE

STRÖMFÖRS. HÅLLMAGNETER

BEL TR-HUS PLAN 4-9

BEL ENTREHALL + PLAN 5-9

01-NÄT

BEL UTE + ENTREHALL PLAN 4

BEL STOLPAR GÅRD PLAN 4

HISS-LYFTBORD

RESERV

JORDFELSBRYTARE 30mA, 25A

BEL + Vu FRD PLAN 4

Vu FRD PLAN 4

Vu ELSCHAKT

RESERV

FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

- SE RITNING "FÖRKLARINGAR"
- CENTRAL TYP A

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

MUDAKO AB
El-och Belysningskonsult

Ryssviksvägen 2, 7tr 131 36 NACKA
Tel: 08/ 747 02 48, Mob: 0707-66 23 46

Stockholm
2012-10-01


Ritad / Konstr.
LR / MU

ARENASTADEN
HUS 1

CENTRAL A1K
PLAC. ELNISCH PLAN 3

Bilaga
Ritningsnummer
BLAD 12

Reg



INK LEDN FKKJ 4x16/16
 A1KAB AS-UC (Cu 6)
 A1KAC (Cu 6)
 VÄXELRIKTARE NÖDBEL
 BEL TR-HUS PLAN 10-22
 BEL ENTREHALLAR PLAN 10-15
 BEL ENTREHALLAR PLAN 16-22
 RESERV
 JORDFELSBRYTARE 30mA, 25A

 BEL + Vu UC
 Vu ELSCHAKT
 RESERV

FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

- SE RITNING "FÖRKLARINGAR"
- CENTRAL TYP A

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

MUDAKO AB El-och Belysningskonsult

Ryssviksvägen 2, 7tr 131 36 NACKA
 Tel: 08/ 747 02 48, Mob: 0707-66 23 46

Stockholm
 2012-10-01

Ritad / Konstr.
 LR / MU

ARENASTADEN
 HUS 1

CENTRAL A1KA
 PLAC. UC PLAN 10

Bilaga
 Ritningsnummer
 BLAD 13

Reg